

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://orlex.nt-rt.ru> || эл. почта: [orx@nt-rt.ru](mailto:orx@nt-rt.ru)

# Регулятор температуры электрический ТЭ2ПЗ с искробезопасным входом цепи датчика

## Техническое описание



Предназначен для автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, в т.ч. во взрыво- и пожароопасных помещениях зрелищных предприятий, химических и нефтехимических производств и др.


Общие пределы регулирования, °С: (7 модификаций) от -40 до +120  
 Зона возврата (нечувствительности), регулируемая, °С от 0,5 до 10  
 Основная погрешность, °С ±1  
 Дистанционность, м до 500  
 Потребляемая мощность, В\*А 7  
 Габариты, мм 110x155x235  
 Масса, кг 2  
 Защита корпуса IP20  
 Напряжение питания — 220 В, 50 Гц.  
 Коммутируемый ток — до 2,5 А напряжением до 220 В частотой 50(60) Гц;  
 0,2 А постоянного тока напряжением 220 В.

Устанавливается в невзрывоопасном помещении, имеет искробезопасный вход цепи датчика [Exia]IIs, световую сигнализацию отклонения регулируемой температуры от заданной, переключатель режима работы «ручное - автоматическое» и кнопки ручного управления. Обеспечивает двухпозиционное или трехпозиционное регулирование (перевод осуществляется тумблером, расположенным на передней панели).


Предусмотрена возможность отключения импульсного режима.

Применяется с датчиком ТСМ 50М.

В новых разработках применять ТРЭ105И «Термокор».

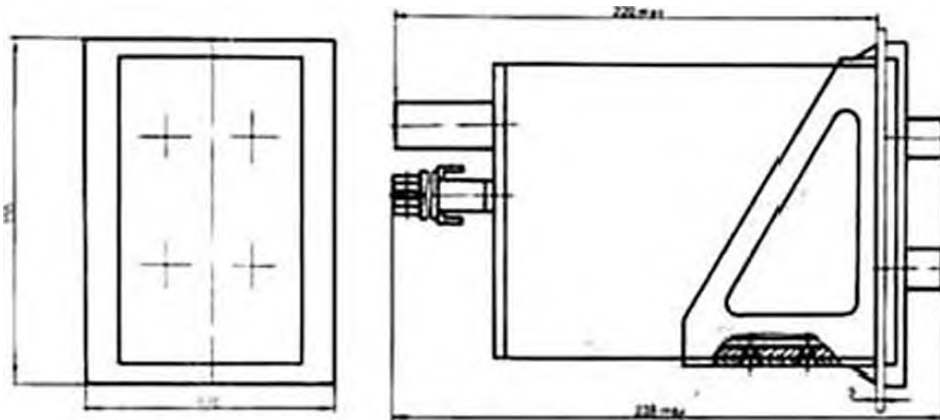



Размеры панели ТЭ105И

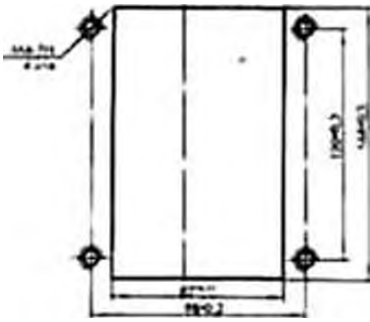

Датум: 15.05.2013

СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИБОРА ТЭП13

Техническое регулирование

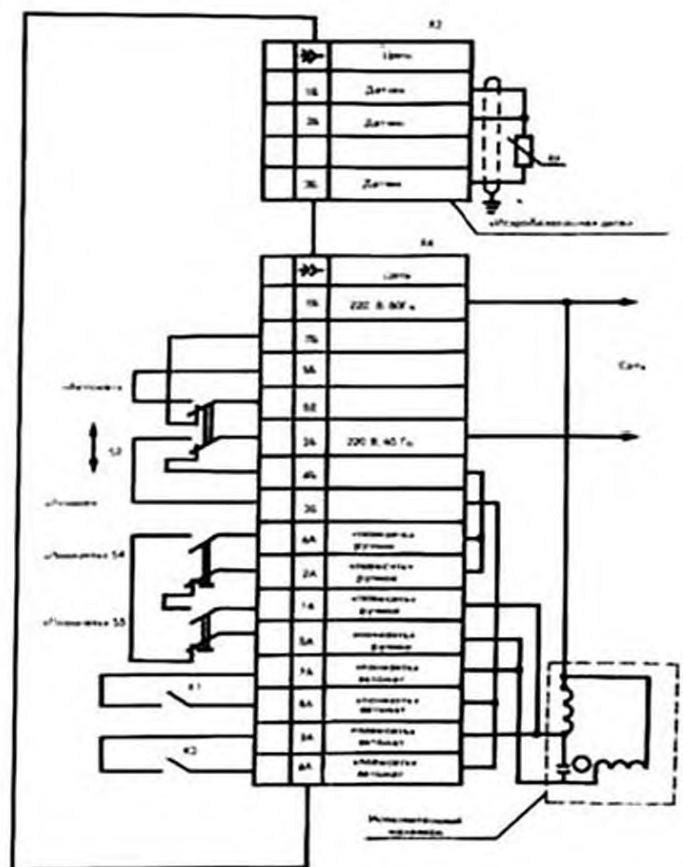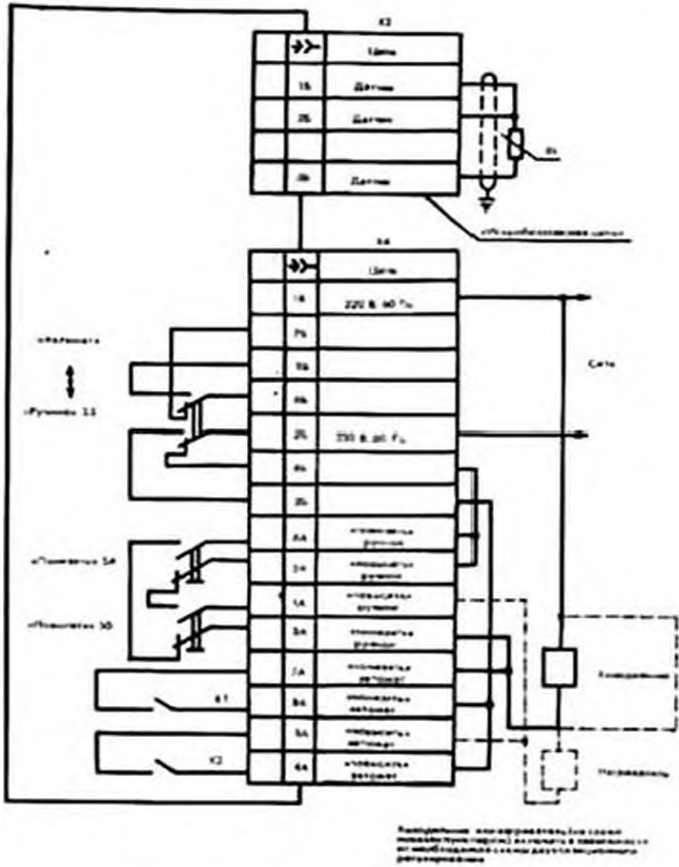

Кабельные каналы и/или кабельные стяжки должны быть установлены для защиты от механических повреждений и/или от воздействия влаги и пыли.

Исполнительный элемент

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93